LV95			
	E = 2 733 095.760	N = 1 275 945.100	H_{LN02} = 501.600
	Genauigkeit (1σ)	Lage = 0.005 [m]	Höhe = 0.100 [m]
	Zuverlässigkeit erfüllt	Lage = Ja	Höhe = Ja

LK 1054
Nr 1054 400 0
NBIdent CH0300001054

TSP1
CHENyx06

dH OK Kappe= +0.016m

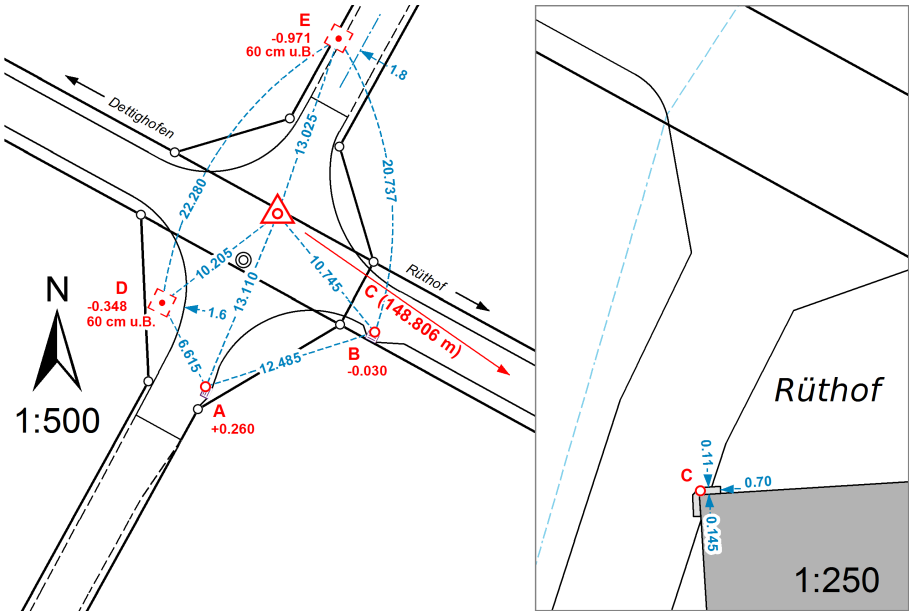

Kennzeichnung
Kappenbolzen, Schacht, in Betonsockel
20cm unter Betonschacht
Ø 40cm mit Gussdeckel

Exz: 3 Exzenterbolzen,
2 Bodenplatten

begehbar

exz. Vers.

10543129	285.63 gc
10543099	349.837 gc
Bolzen A	225.111 gc
Bolzen B	156.014 gc
Bolzen C	138.577 gc
Bodenplatte D	258.196 gc
Bodenplatte E	21.37 gc
PP-Stein	240.444 gc

Bolzen A	0.259 m
Bolzen B	-0.031 m
Bolzen C	0.075 m
Bodenplatte D	-0.348 m
Bodenplatte E	-0.971 m
PP-Stein	0.172 m

GNSS Sichtbarkeit gut

Nachführung

1996	K
20.06.1996	Vex
1998	VinO
1999	HinO
06.06.2001	Sch
11.09.2003	VinO
2004	H
28.08.2008	VinO,S
05.04.2013	VinO,S
01.05.2019	VinO

Bemerkung
Anschluss an LFP: 1054.413
Anschluss an HFP: nein

Kt	Bezirk	Gemeinde	Parz.	Anm. im GB
TG	Kreuzlingen	Lengwil	247	
TG	Kreuzlingen	Lengwil	239	

Erstellung 01.06.1989
Identität

LV95-Hauptpunkt
Dettighofen

Bundesamt für Landestopografie swisstopo
3084 Wabern

Pdf generated 23.05.2022