MN95

MN95

E = 2 712 210.130	N = 1 153 628.270	H_{LF02} = 1335.611
Precisione (1σ)	Planimetrica = 0.005 [m]	Altimetrica = 0.003 [m]
Attendibilità	Planimetrica = si	Altimetrica = si

CN 1253
Nr 1253 210 0
IdentAN CH0300001253

PAT1
CHENyx06

dH calotta= +0.016m

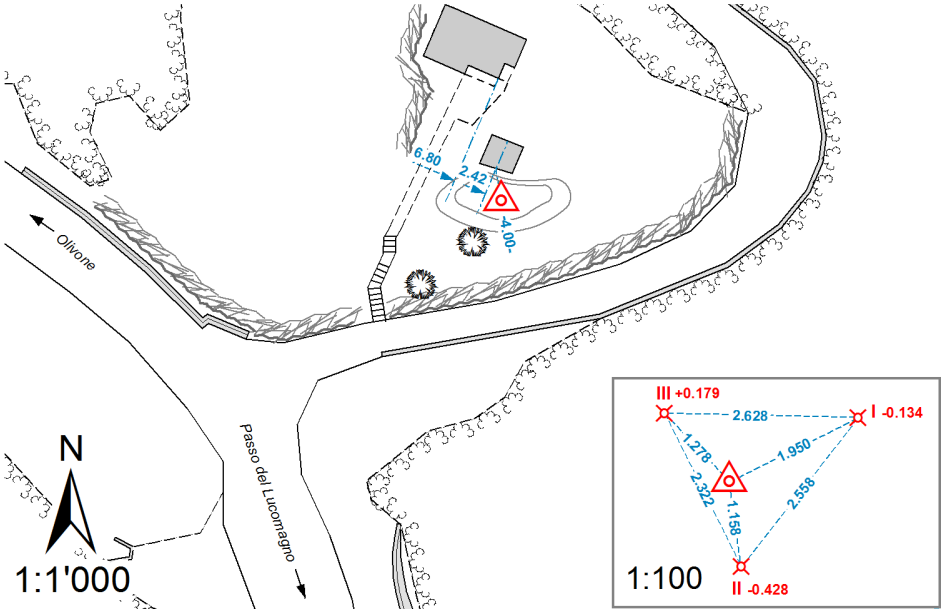

Materializzazione

bollone con calotta, nella roccia

Ecc: 3 croci

3 viti con anello (per fissare lo stativo)

accessibile

ass. ecc.

Croce I	70.732 gc
Croce II	190.851 gc
Croce III	351.655 gc
Croce I	-0.134 m
Croce II	-0.428 m
Croce III	0.179 m

Adatto per GNSS buono

Aggiornamento

2004	H
07.06.2004	Aino
19.10.2009	Aino,S
25.03.2015	Aino,S
31.05.2021	Aino

Osservazione

Punto con rischio di caduta, valutare la necessità di usare i DPI

Collegato al PFP: Identico al PFP2 1253.210 dal 1925 (36, Op. 367)

Identico al PFA1 TI 609

Ct	Distretto	Comune	Parc.	Menzione RF
TI	Blenio	Blenio	1855	2005

Posa 04.07.2000

Identità Identico (YX), H-6 mm al PFP2 1253.210 dal 1925 (36, Op. 367)

Punto densificazione MN95

Olivone

Ufficio federale di topografia swisstopo
3084 Wabern

Pdf generated 24.01.2023