MN95

MN95

E = 2 574 999.290	N = 1 145 521.400	H_{NF02} = 933.320
Précision (1σ)	Planimétrie = 0.005 [m]	Altimétrie = 0.100 [m]
Fiabilité	Planimétrie = oui	Altimétrie = oui

CN 1265
Nr 1265 355 0
IdentDN CH0300001265

PAT1
CHENyx06

dH calotte= + 0.016 m

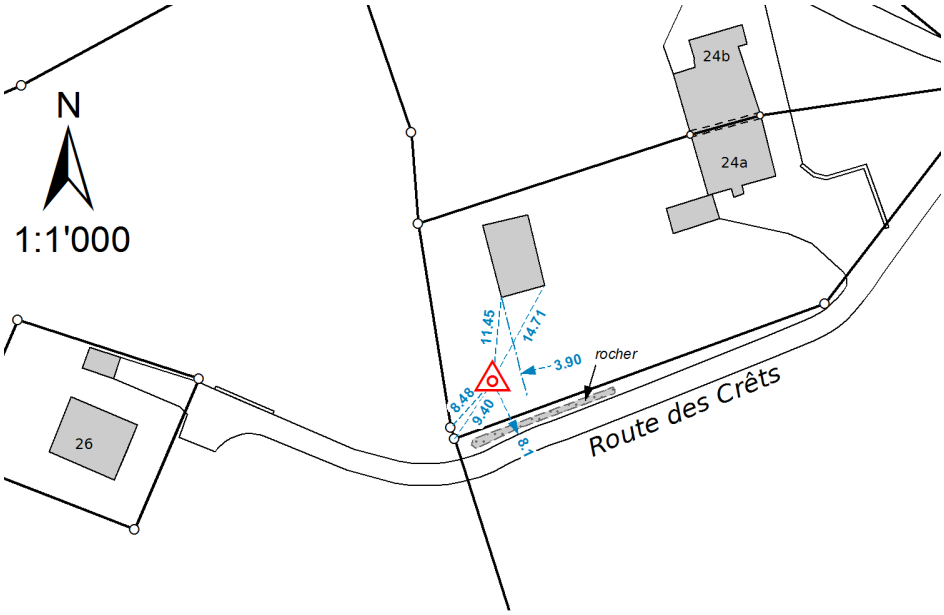

Matérialisation
cheville à calotte, dans rocher

3 vis pour tenir le trépied

accessible

Visibilité GNSS bonne

Mise à jour

2004	H
28.04.2004	Reno
24.08.2006	Reno
19.09.2011	Reno
28.06.2017	Reno, Cs
27.06.2023	Reno

Remarque
Rattachement PFP: Renouvellement PFP2, Château d'Oex
Rattachement PFA: non

Ct.	District	Commune	Parc.	Ment. RF
VD	Riviera-Pays-d'Enhaut	Château-d'Oex	1631	

Etabli le 28.08.2001
Identité

Point de densification MN95
Château d'Oex

Office fédéral de topographie swisstopo
CH-3084 Wabern

Pdf generated 07.01.2024