MN95

MN95

E = 2 731 542.460	N = 1 124 957.980	H_{LF02} = 966.760
Precisione (1σ)	Planimetrica = 0.005 [m]	Altimetrica = 0.100 [m]
Attendibilità	Planimetrica = si	Altimetrica = si

CN 1294
Nr 1294 323 0

IdentAN CH0300001294

PAT1
CHENyx06

dH calotta= + 0.016 m

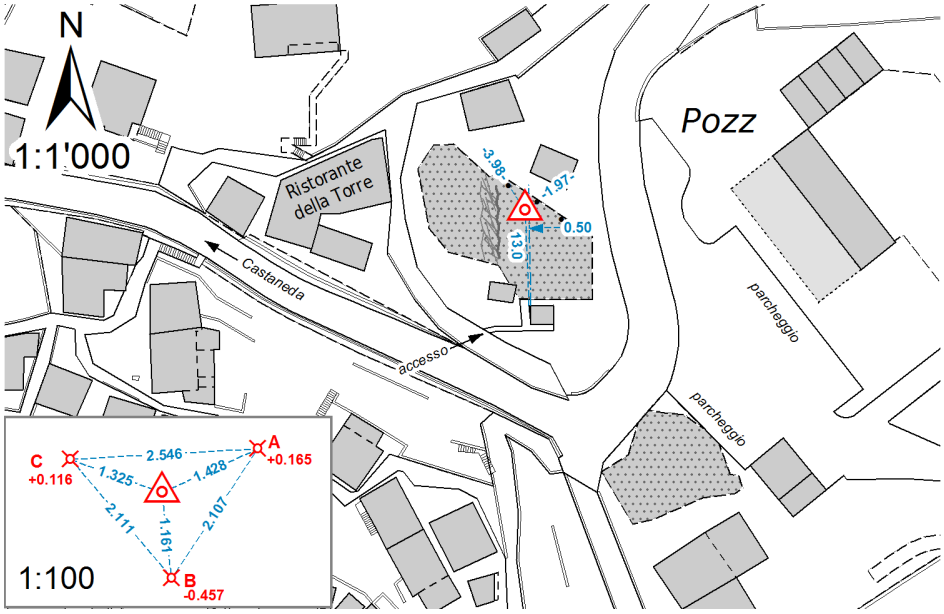

Materializzazione
bollone con calotta, nella roccia

Ecc: 3 croci

3 viti con anello (per fissare lo stativo)

accessibile

ass. ecc.

13143010 PFP3	208.910 gc
Croce A	72.399 gc
Croce B	192.991 gc
Croce C	322.029 gc

Croce A	0.165 m
Croce B	-0.457 m
Croce C	0.116 m

Adatto per GNSS buono

Croce A +0.165 m ¦ Croce C +0.116 m
Croce B -0.457 m ¦

Aggiornamento

2004	H
04.06.2004	Aino
22.10.2009	Aino,S
13.07.2015	Aino,S
02.06.2021	Aino

Osservazione
Collegato al PFP: Identico al PFP2 1294.323 PT dal 1927 (94, Op. 385)
Collegato al PFA: no

Ct	Distretto	Comune	Parc.	Menzione RF
GR	Moesa	Santa Maria in Calanca	402	

Posa 05.07.2000

Identità Identico (YX), H-14 mm al PFP2 1294.323 PT dal 1927 (94 Op.385)

Punto densificazione MN95

Sta Maria (Calanca)

Ufficio federale di topografia swisstopo
CH-3084 Wabern

Pdf generated 07.01.2024